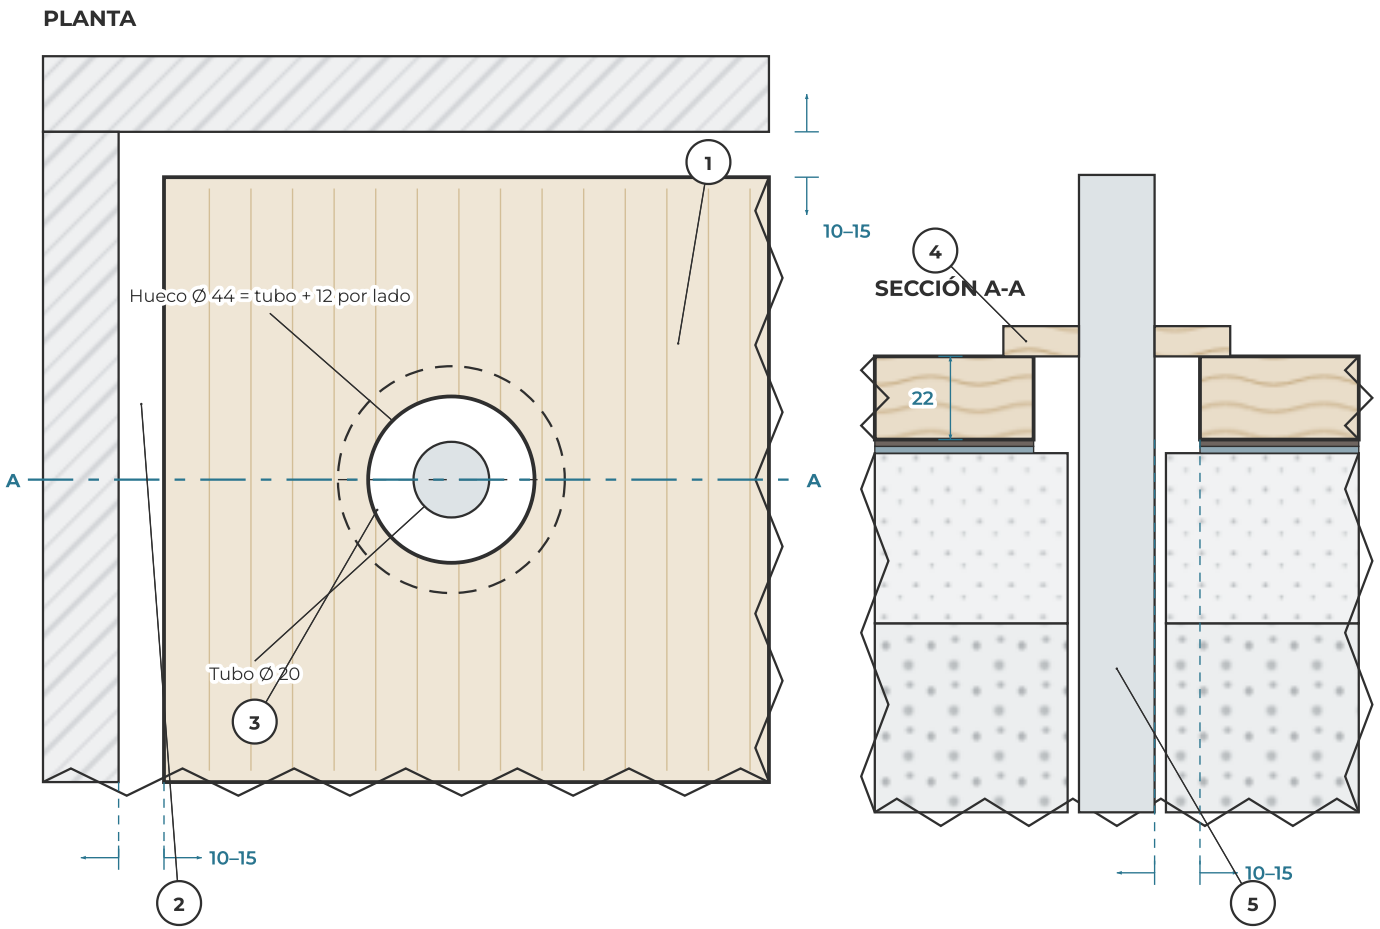


Capas y elementos

1. Dinesen Oak 22 mm, encolada a toda superficie.
2. Junta perimetral de 10–15 mm contra pared, pilar o cualquier elemento fijo, esquinas incluidas. Dinesen fija 10 a 15 mm contra paredes, tuberías y elementos fijos. La UNE 56810:2023 pide 4 a 6 mm en encolado (§8.1) y de 10 a 12 mm en flotante (§9.4.2). Se aplica la de Dinesen por ser instrucción del fabricante y la más amplia.
3. Hueco del paso: diámetro del tubo más la junta por cada lado. La norma manda dejarla también en todo elemento que atraviese el parquet y en el contacto con la carpintería (§9.4.2).
4. Florón de dos piezas que cubre el hueco. Se fija a la tarima o queda suelto; nunca a la tubería y a la tarima a la vez.
5. Tubería pasante, con manguito de espuma si atraviesa la solera.

Reglas que no admiten variación

- Nada relleno con adhesivo, mortero, silicona ni restos de obra: una junta rellena deja de ser junta.
- Los calzos de separación se retiran antes de colocar el rodapié.
- Las juntas de dilatación del edificio deben quedar libres (§5.3.2). Las de retracción de la solera sí se pueden cubrir con el parquet (§5.3.1).
- Separación de montaje entre hiladas para este producto y ancho: 1 mm. Roble y fresno de 200 a 300 mm: 1 mm entre hiladas. El danés dice «bør i visse tilfælde», deberían en ciertos casos; el inglés lo deja como regla seca.
- Criterio nuestro, no de la norma: la junta se mide desde la cara vista del paramento terminado, no desde el ladrillo.

2. Junta perimetral y paso de tubería

Planta y sección vertical. Escala 1:2 sobre A4 impreso al 100 %. Cotas en milímetros.

0 — 100 mm

Procedencia de los valores

Dinesen · Vejledning Lægning (DK) e Instructions – Installation (EN)
UNE 56810:2023 · §8.1, §9.4.2, §9.4.3, §5.3.1 y §5.3.2