
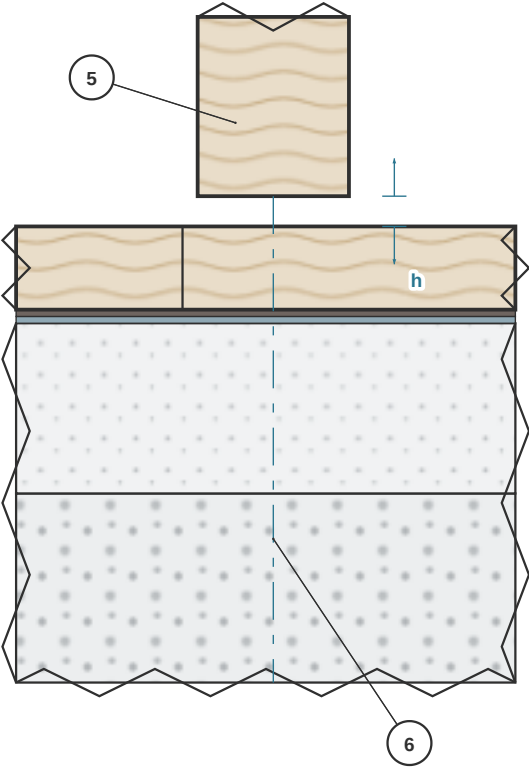


SECCIÓN POR LA JAMBA

SECCIÓN POR EL PASO

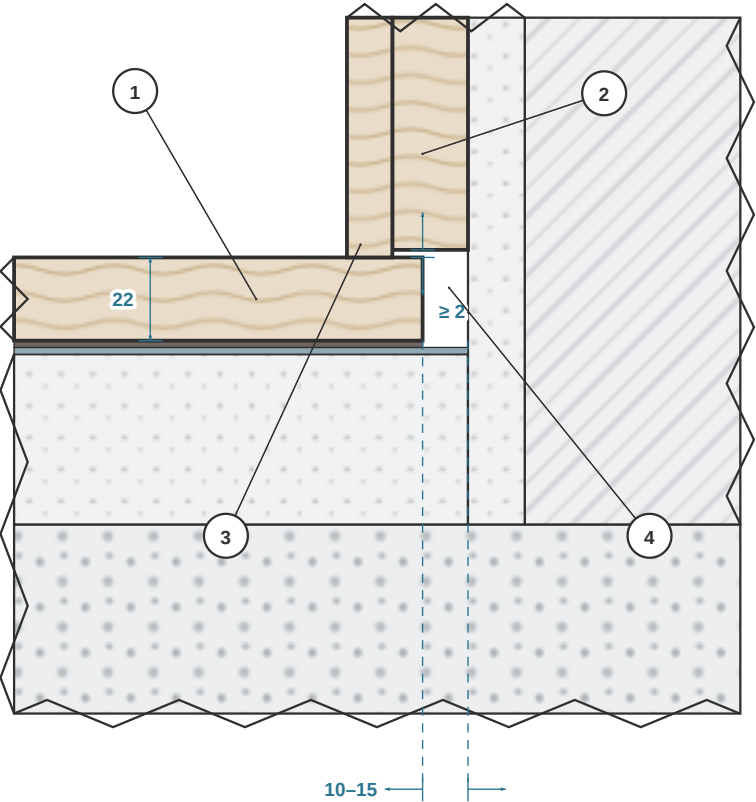

Capas y elementos

- 1 Tarima continua, encolada a toda superficie: atraviesa el paso sin cortarse.
- 2 Cerco rebajado en obra. Su testa inferior queda 2 mm por encima del suelo terminado: no apoya en la tarima. Los cercos y precercos deben estar colocados antes de empezar (UNE 56810:2023, §5.1.6).
- 3 Tapajuntas fijado al cerco o a la pared. Apoya sobre la tarima sin sujetarla. El encuentro con el rodapié se remata con pieza en ángulo, obligatorio si el rodapié es más grueso (§12.3.3).
- 4 Junta perimetral de 10–15 mm, escondida bajo el cerco. La norma manda dejarla también en el contacto con la carpintería (§9.4.2).
- 5 Hoja de la puerta. La holgura h la fija la carpintería y se mide sobre el suelo terminado, no sobre la solera.
- 6 Plano de la hoja cerrada. Si cambia el material, el cambio va aquí, con ± 2 mm de desviación de nivel admisible (§12.4).

Reglas que no admiten variación

- > La tarima pasa entera bajo el cerco; no se corta a tope contra él.
- > Si el cerco apoya sobre la tarima, la clava contra la solera.
- > En suelo encolado no hace falta junta intermedia en el paso: solo aparece si hay un elemento fijo o cambia el material.
- > Si el suelo se instala después de colgar las puertas, se comprueba la holgura de la hoja antes de barnizar.

4. Paso de puerta

Dos secciones verticales. Escala 1:2 sobre A4 impreso al 100 %. Cotas en milímetros.



Procedencia de los valores

Dinesen · Vejledning Lægning (DK) e Instructions – Installation (EN)
UNE 56810:2023 · §5.1.6, §8.1, §9.4.2, §12.3.3 y §12.4