


Las capas de menos de 1 mm se dibujan engrosadas para que se lean. Cada valor lleva su fuente.

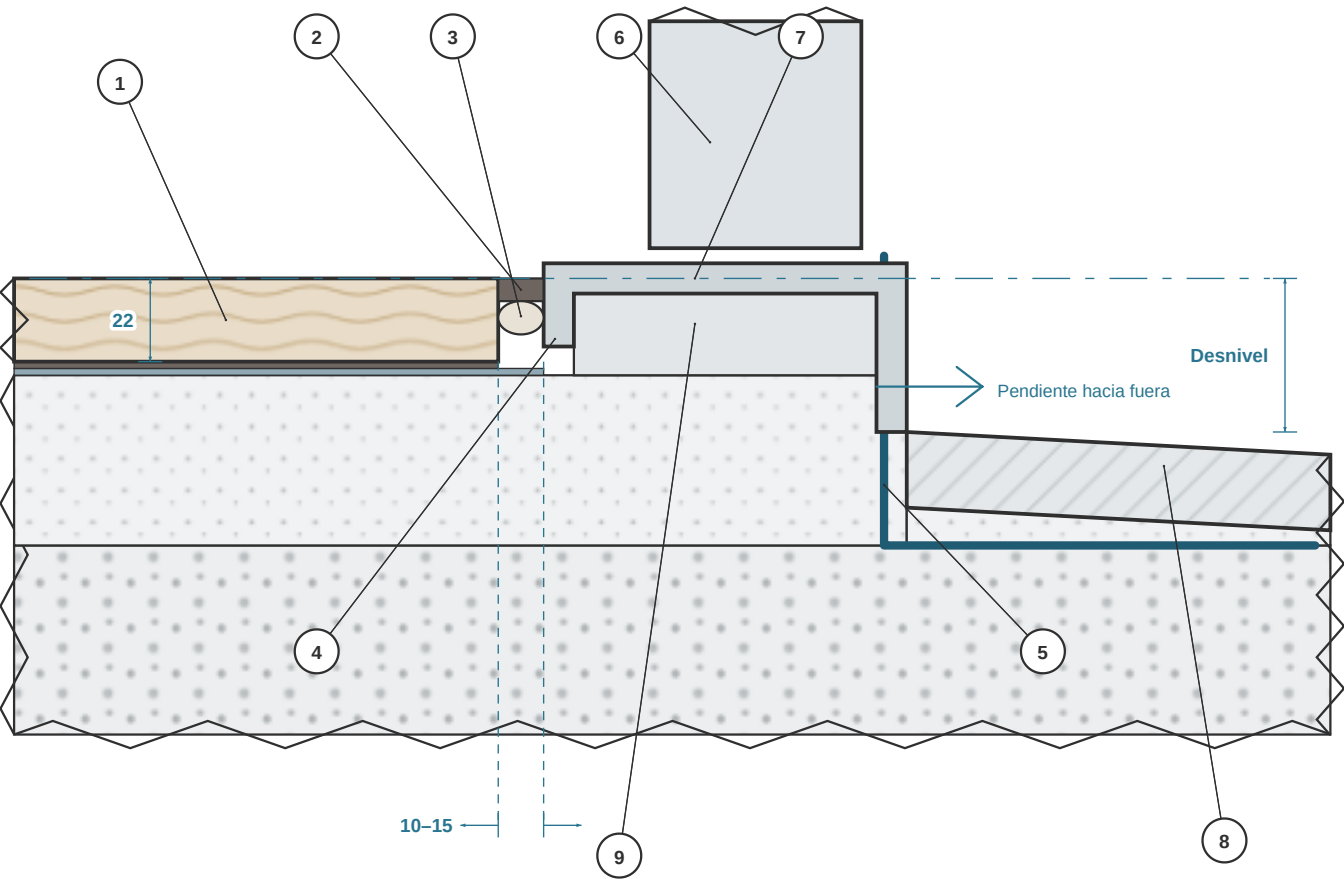

Capas y elementos

- 1 Dinesen Oak 22 mm, encolada a toda superficie, siempre en el interior.
- 2 Masilla elástica. Trabaja dos veces: deja mover la madera y corta el paso al agua que atraviese la carpintería.
- 3 Fondo de junta de espuma de célula cerrada.
- 4 Junta libre de 10–15 mm. La madera no toca el umbral en ningún punto.
- 5 Impermeabilización, remontada por detrás del umbral hasta por encima del nivel del pavimento exterior.
- 6 Hoja de la carpintería. Su estanquidad la resuelve la propia carpintería: esta junta no la sustituye.
- 7 Umbral de aluminio.
- 8 Pavimento exterior sobre material de agarre, con pendiente hacia fuera.
- 9 Lecho de mortero de apoyo del umbral.

Reglas que no admiten variación

- > Madera y metal no se tocan: el umbral conduce frío y condensa.
- > La impermeabilización y la evacuación del agua se comprueban con el CTE DB-HS 1; el desnivel del umbral, con el CTE DB-SUA 1.
- > Junto a un hueco grande la madera recibe sol directo y se seca antes. La UNE 56810:2023 recomienda mantener el interior peninsular entre el 35 y el 60 % de humedad relativa (§14.2); Dinesen pide de 30 a 65 % en servicio y no más del 50 % en invierno.
- > Si el agua puede llegar a la testa de la tabla, el encuentro está mal resuelto aunque la junta esté sellada.

5. Encuentro con carpintería exterior

Sección vertical. Escala 1:2 sobre A4 impreso al 100 %. Cotas en milímetros.



Procedencia de los valores

Dinesen · Vejledning Lægning (DK) e Instructions – Installation (EN)
UNE 56810:2023 · §14.2 · CTE DB-HS 1 · CTE DB-SUA 1